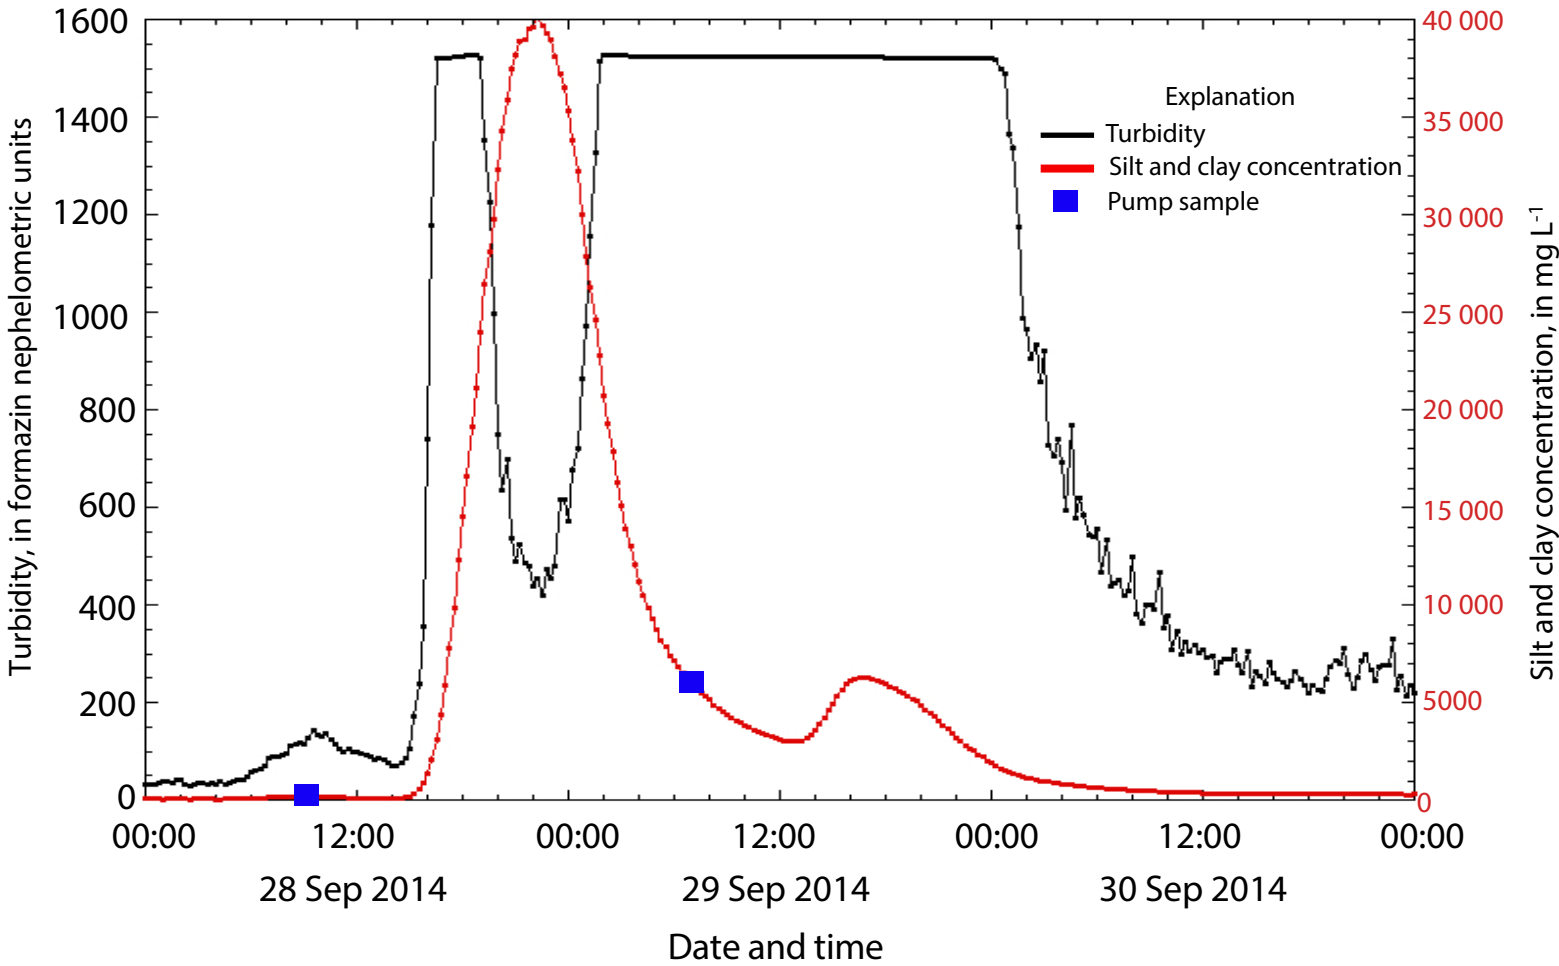
Explanation
Turbidity
Silt and clay concentration
Pump sample
Turbidity, in formazin nephelometric units
Silt and clay concentration, in mg L-1
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5000
0
00:00
12:00
00:00
12:00
00:00
12:00
00:00
28 Sep 2014
29 Sep 2014
30 Sep 2014
Date and time