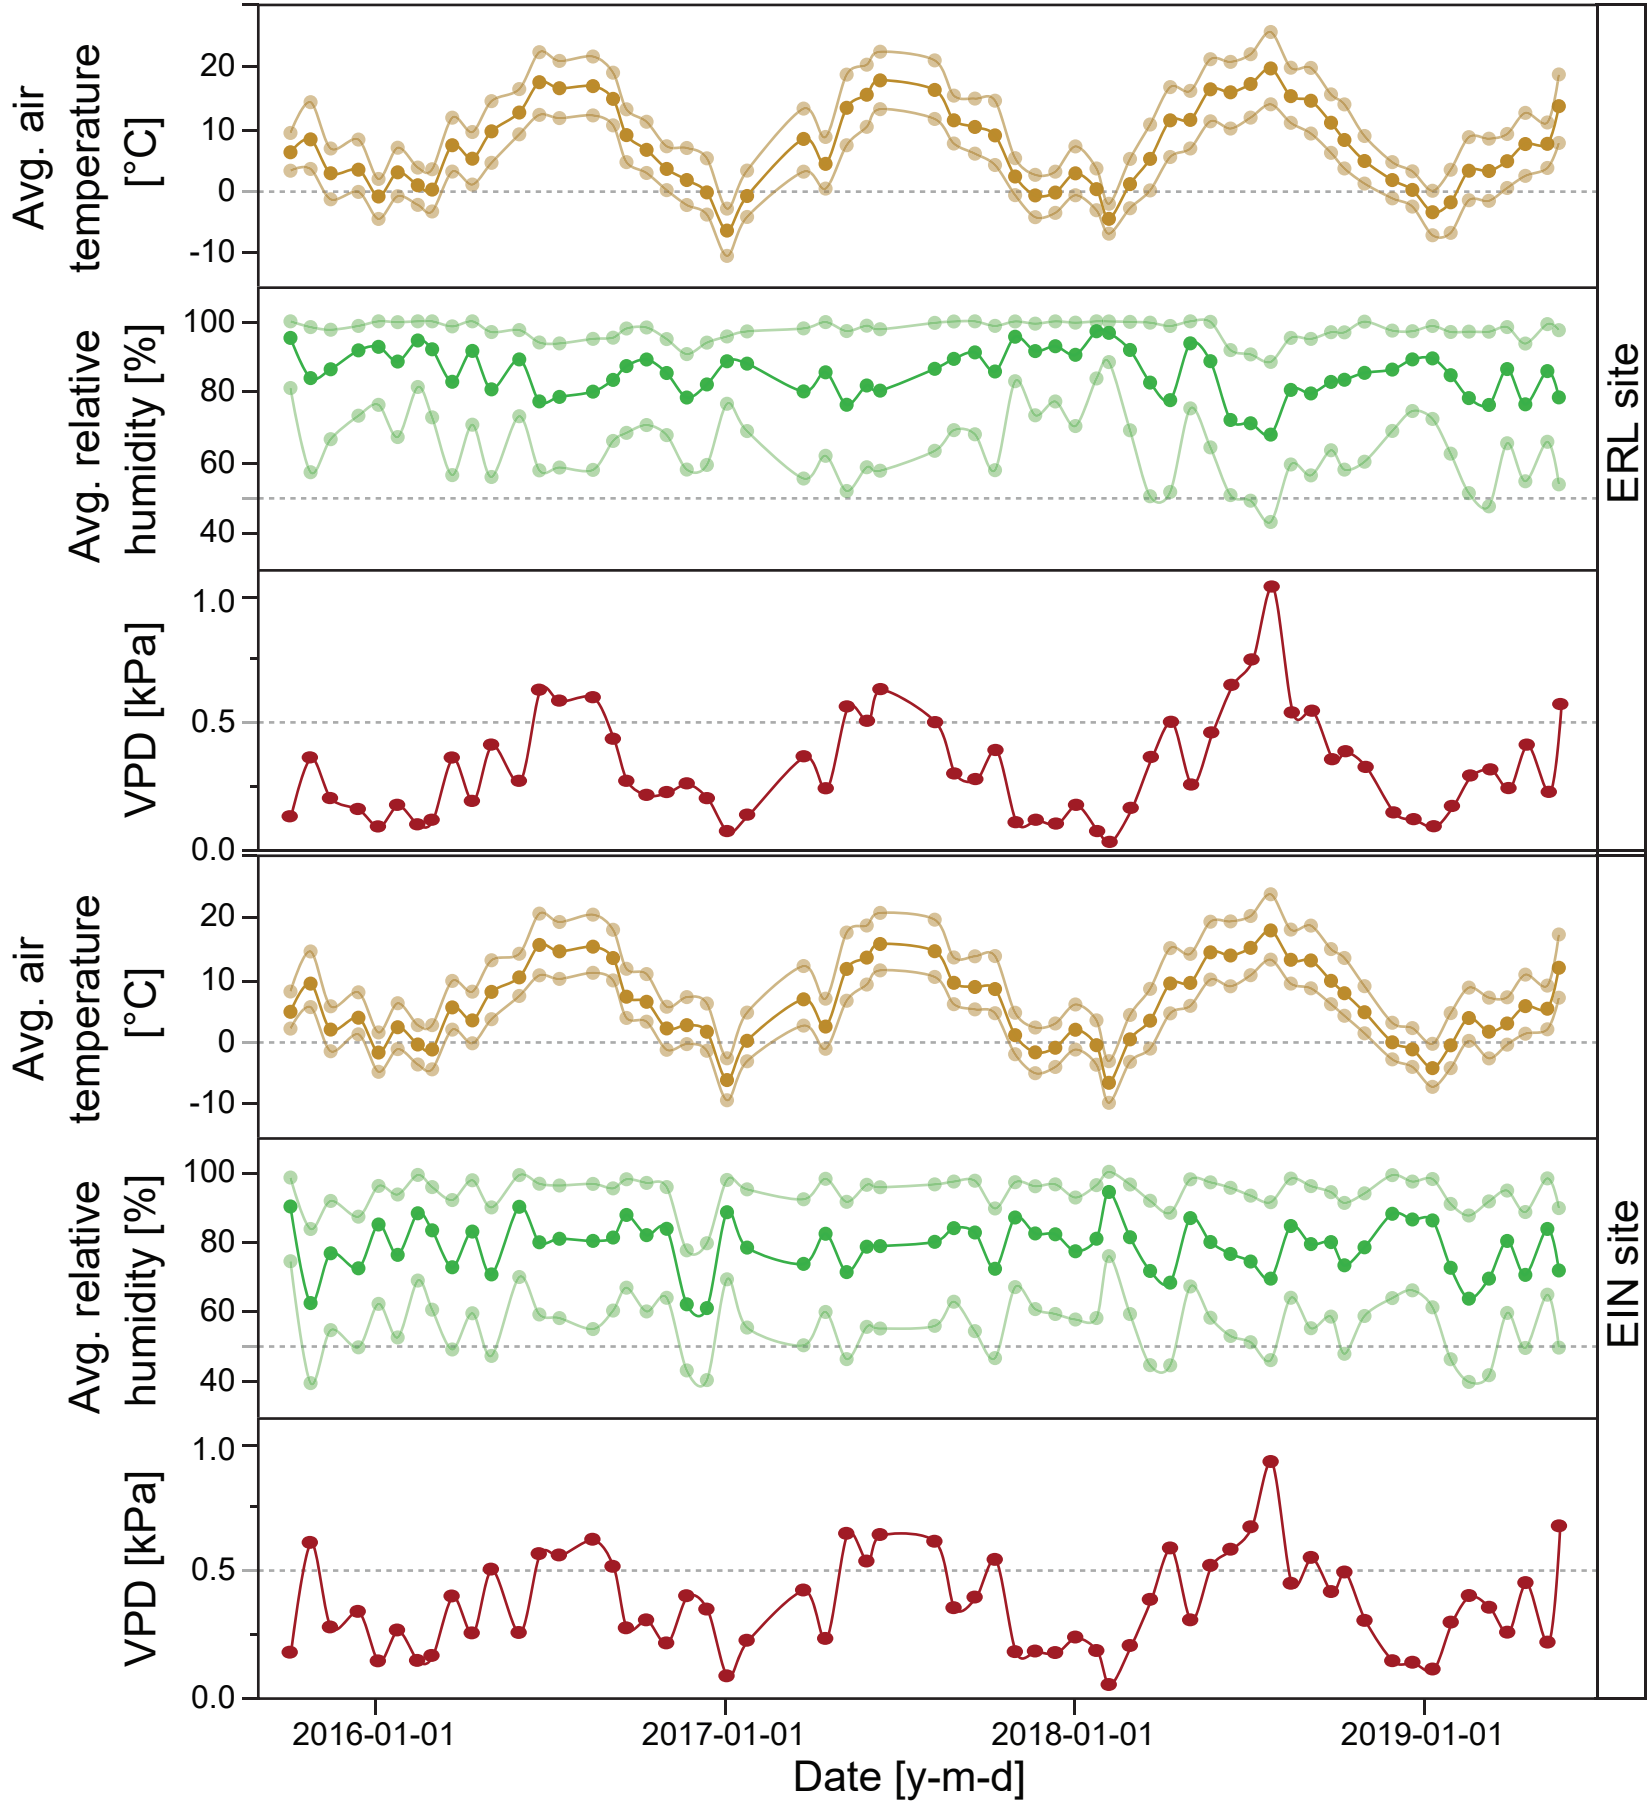
Avg. air temperature [°C]
20
10
0
-10
Avg. relative humidity [%]
100
80
60
40
VPD [kPa]
1.0
0.5
0.0
ERL site
EIN site
2016-01-01
2017-01-01
2018-01-01
2019-01-01
Date [y-m-d]