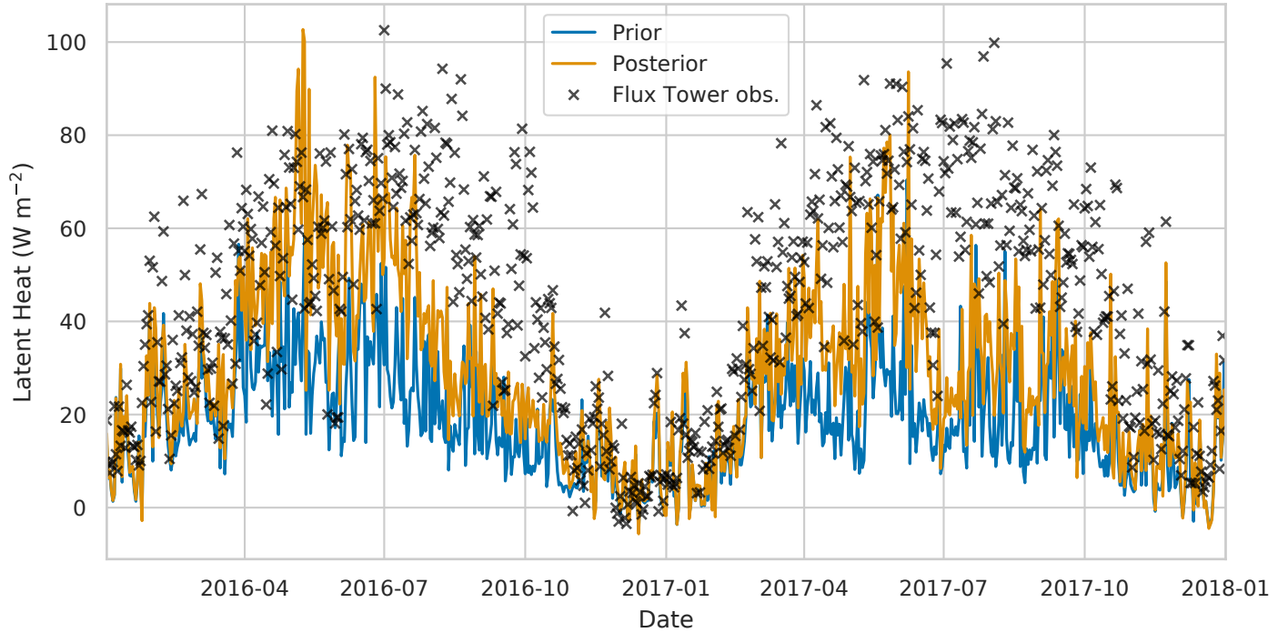
Prior
Posterior
Flux Tower obs.
Latent Heat (W m^{-2})
100
80
60
40
20
0
2016-04
2016-07
2016-10
2017-01
2017-04
2017-07
2017-10
2018-01
Date

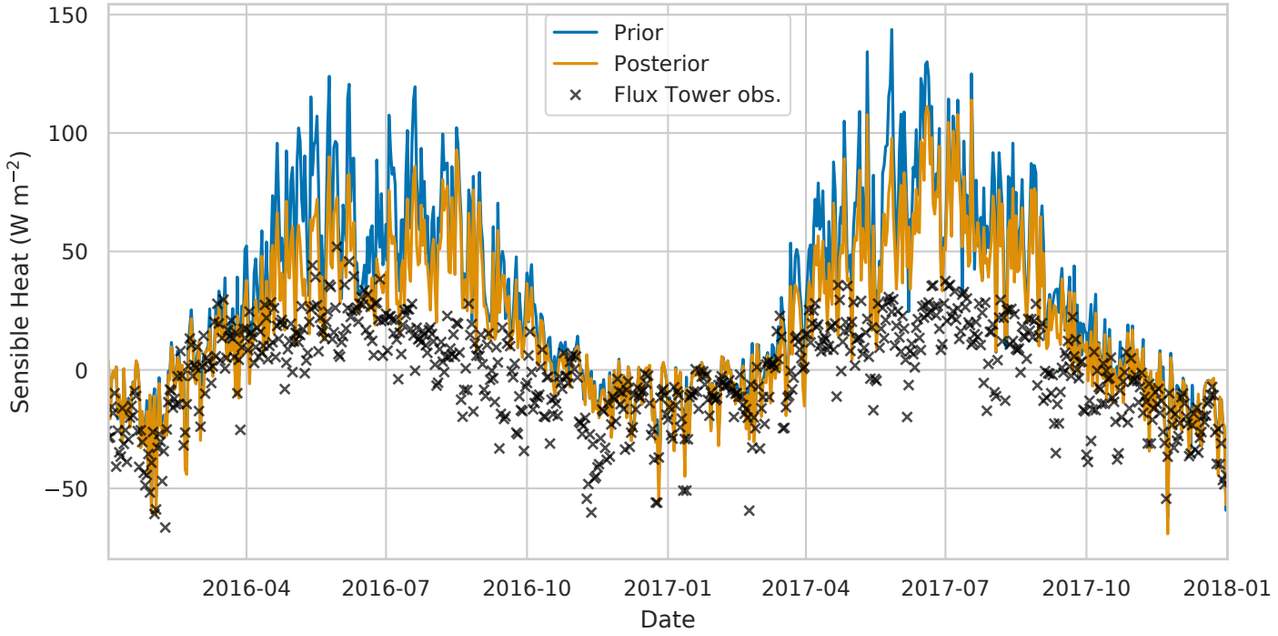
Prior
Posterior
Flux Tower obs.
Sensible Heat (W m^{-2})
150
100
50
0
−50
2016-04
2016-07
2016-10
2017-01
2017-04
2017-07
2017-10
2018-01
Date

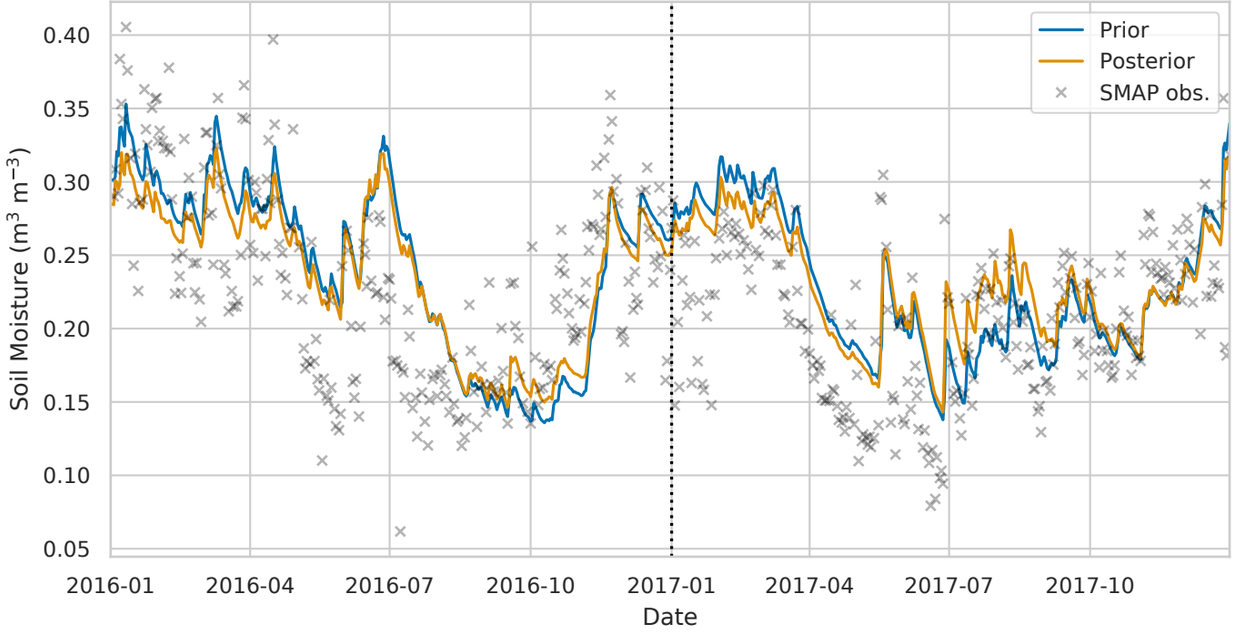
Prior
Posterior
SMAP obs.
Soil Moisture (m^3 m^{-3})
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
2016-01
2016-04
2016-07
2016-10
2017-01
2017-04
2017-07
2017-10
Date